



Minimumsavstand til brennbart materiale (uten sideglass)

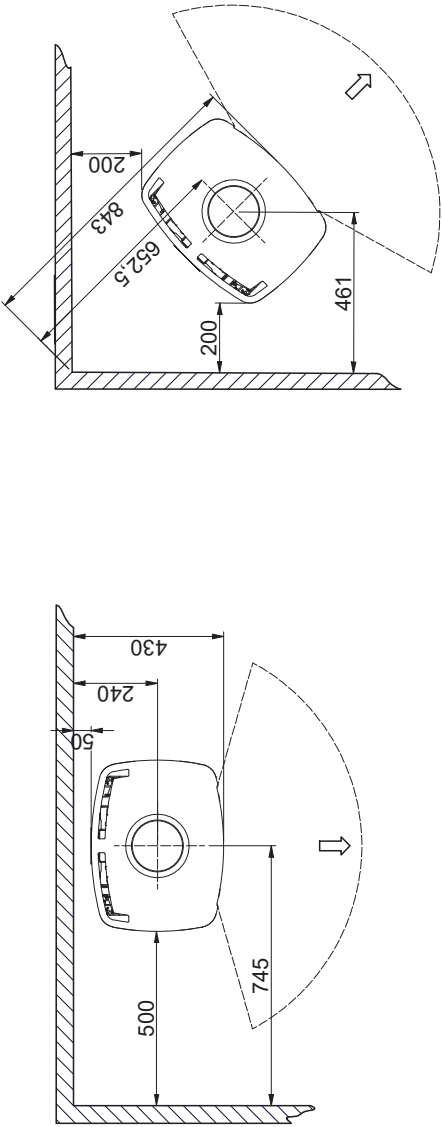


Minimumsavstand til brennbart materiale (med sideglass)

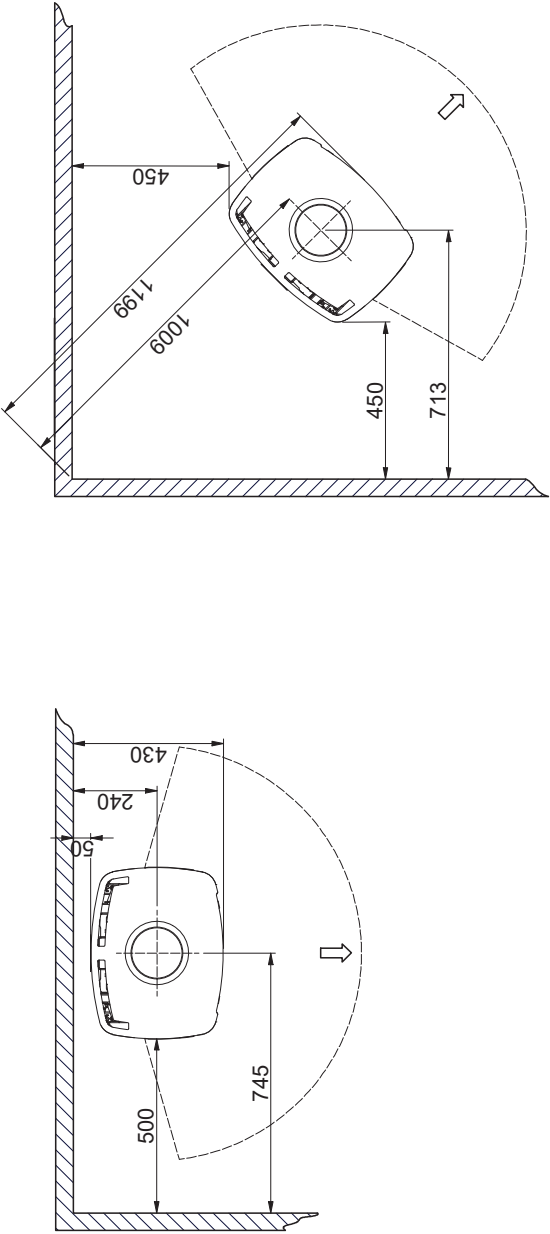


Brennbart materiale

Alle måler angitt i mm
Alle avstander er angitt som minimum-mål
*Halvisolert skorstein / skjemet røykrør helt ned mot produktet
(Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes)

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur (uten sideglass)

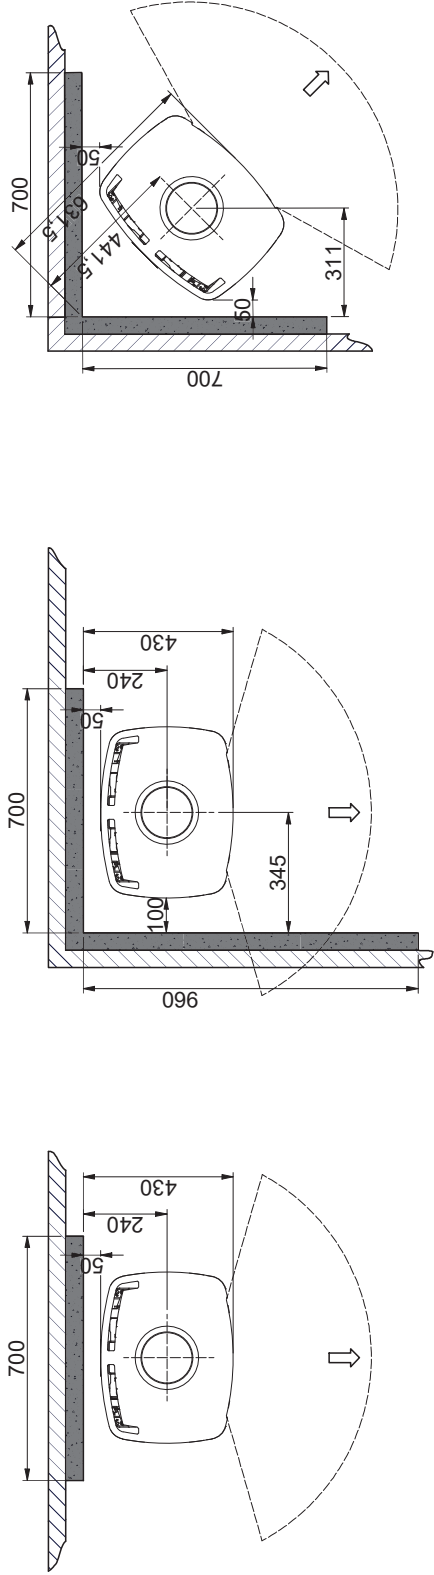

Minimumsavstand til brennbar vegg beskyttet med brannmur (med sideglass)

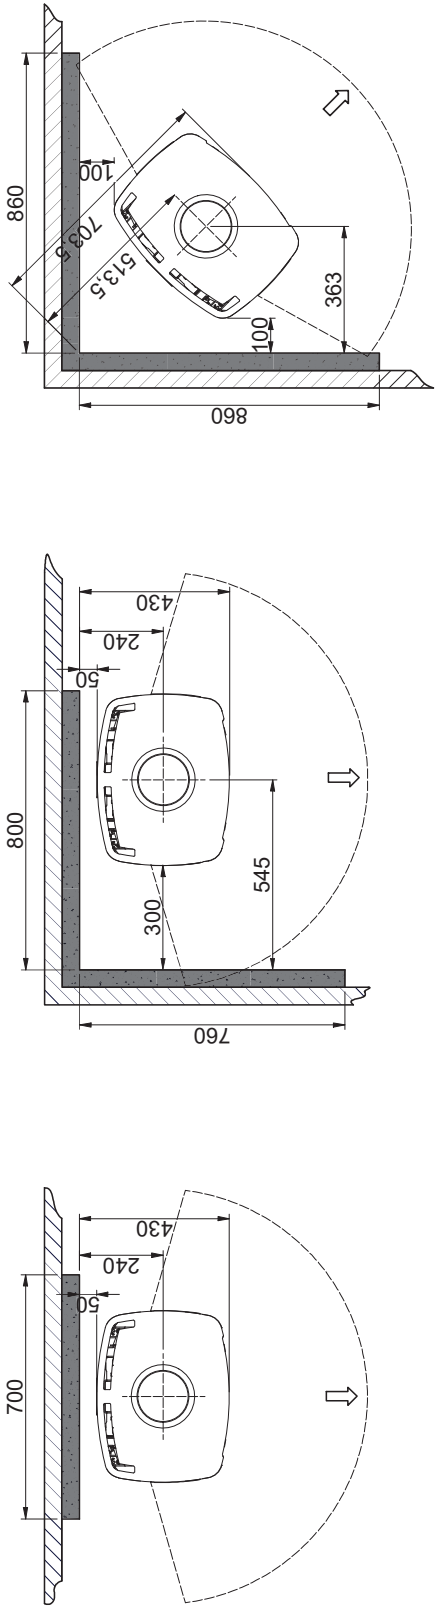

Brennbart materiale

Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasitet og isolasjonsevne

Alle måler angitt i mm

Alle avstander er angitt som minimum-mål

*Halvisolert skorstein / skjemet røykrør helt ned mot produktet (Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes)